


Textilkanaler – renrumskvalitet

Textilkanaler för renrum klarar ISO-klass 4 (f.d klass 100).

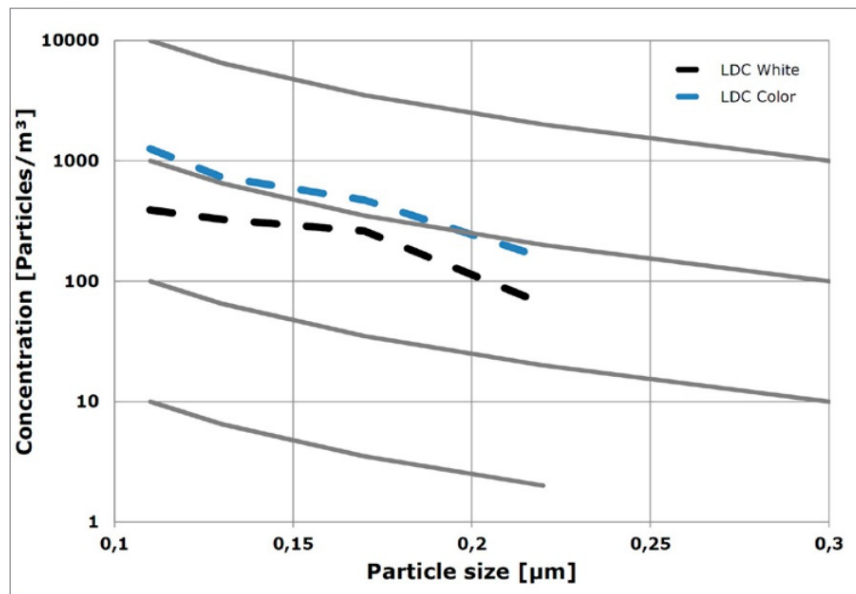

Underhåll

Textilkanalerna tillför luft jämnt och dragfritt i lokaler. De fungerar samtidigt som filter för den tillförda luften. Därför måste man se till så att de inte efter hand blir igensatta så att funktionen påverkas. I så fall bör textilkanalerna bytas mot nya eller tvättas enligt nedan.

Obs! Vi rekommenderar minst H10 filter i luftbehandlingsanläggningen för att minska igensättning och underhåll av textilkanalerna för renrumskvaliteten.

Tvättinstruktion

Textilkanalerna rengöres genom tvättning i en tvättmaskin som inte innehåller några fibrer. Om det finns fibrer i tvättmaskinen kan dessa fastna på textildonen som sedan kan lossna när luft passerar genom textilkanalerna. I de fall anläggningen inte kan vara avstängd ens under den tid som åtgår för tvättning kan det vara lämpligt att ha reservdon d.v.s dubbel uppsättning av textilkanaler.

Textilkanalerna tvättas som vanlig polyester i maskintvätt 40° och kan centrifugeras. Torktumling vid 40° eller helst dropptorkning. På textilkanalernas märklappar finns tvättinstruktionssymboler.